



倒木処理（丸太切り）
倒木を丸太切りにした後、青丸で示す仮置き場所へ運ぶこと。
サイズ（参考）：幹平均直径1.02m、長さ11m



3m（1.5m×2スパン）の取替

余水管


（写真1）倒木の状況

（写真2）既設フェンスの状況

丸太仮置き場所

倒木処理及び補修対象箇所

BLOCK NO.8
1A=27°-01'-00"

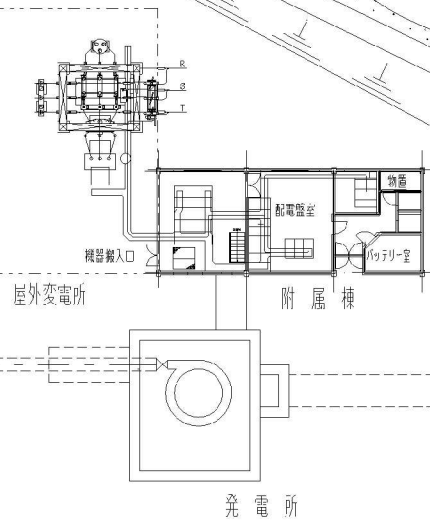

道路

撤去フェンス保管場所

修理工場

参考図

令和 8 年度		工事 番号		08-DO-49	
路線・河川 海岸・港名		柴平発電所			
履行箇所		鹿角市花輪字柴内山国有林地内			
工事名		柴平発電所 構内フェンス補修ほか工事			
図面名称		施工箇所平面図		図面 番号 1 / 2	
照査		設計		縮尺 1:50,000	
秋田県					

[1. 5mスパン] S=1:20

[illegible]

笠木中間ジョイント

3-角根BN M8 × 65
(W付)

2-角根BN M8 × 25

胴縁中間ジョイント

4-角根BN M8 × 30

中間バンド

2-角根BN M8 × 30

Diagram illustrating the location of the Water Extraction Point (水拔穴) on the back. The point is located on the lower back, near the sacrum, at a distance of 9.5 cun (approximately 30 cm) from the sacrum. The diagram shows the point's position relative to the spine and the surrounding anatomical structures.

参考図面

令和 8 年度		工事 番号	08-DO-49
路線・河川 海岸・港名	柴平発電所		
履行箇所	鹿角市花輪字柴内山国有林地内		
工事名	柴平発電所 構内フェンス補修ほか工事		
図面名称	既設フェンス仕様図	図面 番号	2 / 2
照査		設計	縮尺 1:50, 000
秋田県			